


Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.  
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90 Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

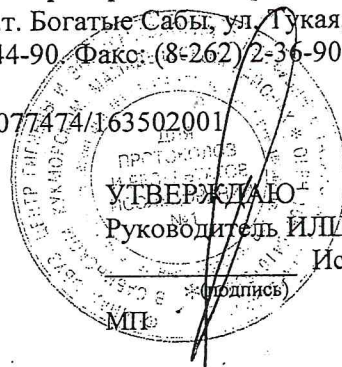

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

Исмагилов И.Ш.

(Подпись)

МП

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 17902С от 30.10.2018

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников 1 класса:*

*вода из каптажа с. Кильдебяк*

Тара, упаковка

*Пласт. бутылка, стеклянная бутылка*

**Код пробы (образца)**

*1.2.18.17902.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, Строителей, д.1*

**Основание для отбора:**

*договор от 20.09.2018 г. № 608*

**Цель отбора: проведение исследований/испытаний по:** *Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, с. Кильдебяк*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях*

*водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*

*ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Количество (объем) для исследований** *1,5л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *24.10.2018 12 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *24.10.2018 14 ч. 00 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы**

*Помощник врача Аухадиева А.Н.*

**Сопроводительный документ**

*Акт отбора проб*

**Условия транспортировки**

*Согласно НД*

**Условия хранения**

*охлаждаемая изотермическая сумка*

**Нормативный документ, устанавливающий требования**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 30.10.2018 № 17902С

Стр. 1. из 2

Код образца (пробы):1.2.18.17902.П

**Результаты исследований/измерений**

<b>САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
3	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
7	рН(водородный показатель)	8,0 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
8	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	6,7 ± 1,0	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
9	Жесткость общая	5,1 ± 0,8	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4

Код образца (пробы):1.2.18.17902.П

**Результаты исследований/измерений**

<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Насибуллина А.А.

Документовед

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 30.10.2018 № 17902С

Стр.2 из 2